


MODO NORMAL DE PROGRAMACIÓN DE RIEGOS



1º CREAR RECETA DE ABONADO

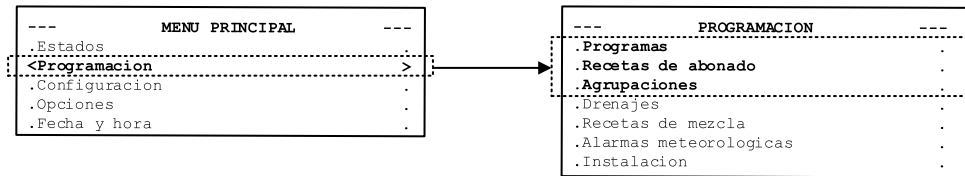

(PROGRAMACION → RECETAS DE ABONADO)	
RECETA01	R01
Control de pH	SI / NO
Control de abonado	SI / NO
pH ideal	05.00
CE ideal / incremental	03.00ms
Abono 1	00%
	000.0ltr.
	00.00 ltr/m ³
	00.00ltr/m ³ discreto
	00:00:00
	SE00:00:00
...	
Abono 9	00%
	000.0ltr.
	00.00 ltr/m ³
	00.00ltr/m ³ discreto
	00:00:00
	SE00:00:00
Alarma Desviacion pH	-01.00
Alarma Desviacion CE	01.00ms
Int. pH CE	[.]
Opciones	[.]

Para el control de CE poner "SI" y forma de abonado "%"

% → Proporción de abono. Este sistema permite el control de CE. Poner “Control de Abonado”→SI”
Ltr → Litros totales de abono en un riego
Ltr/m3 → El equipo inyecta abono continuamente e según los m3 de riego instantáneos
Ltr/m3 discreto → Cuando pasa 1m3 de agua el equipo inyecta de una vez los litros de abono deseados
00:00:00 → Tiempo total de abonado, todos los abonos a la vez (requiere un buen ajuste hidráulico)
SE00:00:00 → Se inyectan los abonos por tiempo y secuencialmente (uno tras otro)

2º CREAR AGRUPACIÓN

(PROGRAMACION → AGRUPACIONES)	
AGRUPACION01	G01
Válvulas	. . . > . / . / . / . / . / .
Tiempo de Riego	00:00:00
Tiempo de Preabonado	00:00:00
Tiempo de Postabonado	00:00:00
Volumen de Riego	000.00m³
Volumen de Preabonado	000.00m³
Volumen de Postabonado	000.00m³
Receta de Abonado	xx
Receta de Preabonado	xx
Receta de Postabonado	xx
%CorrTrie	+000%
Inicio Radiacion Instantanea	0000W/m²
Fin Radiacion Instantanea	2000W/m²
Opciones	[.]

Las válvulas deben pertenecer al mismo cabezal.
Para introducir válvula:  → Nº de Válvula → 
Para quitar válvula repetir el mismo procedimiento

El Tiempo de Riego incluye Tiempo de Preabonado y Tiempo de Postabonado
(Tp. Riego = Tp. Preabonado+ Tp. Abonado+ Tp. Postabonado)

Quando se riega por Volumen se debe poner un Tiempo de Riego por seguridad.

El equipo riega con estas recetas si configura: PROGRAMA→RECETA DE ABONADO→"GR"

3º CREAM PROGRAMA

(PROGRAMACION → PROGRAMAS)	
PROGRAMA01	P01
Nombre:	PROGRAMA01
Activo:	SI / NO
Fecha inicio	01/01ddmm
Fecha fin	31/12ddmm
Hora Inicio	00:00(-)
Hora Fin	00:00(-)
Dias	LIMXGVSD
Cat	cat
Tipo Activacion	#+DTR# 1
Receta Abonada	xx / GR
Agrupaciones	.
./././././././././.	
Receta de mezcla	xx
Reposo Maximo	00:00:00
Reposo Minimo	00:01:00
Numero Maximo de Piegas	50
Opciones	[.]

Modificar Activo “Si” cuando se haya configurado totalmente el programa

1 → LUNES; 2 → MARTES; 3 → MIERCOLES; 4 → JUEVES...


H → Horario; D→ Demanda; R→Radiación; S→Sonda; %→ Drenaje

GR → Receta que se haya elegido en cada "AGRUPACIÓN"
 XX → Introducir Nº de receta. (No atiende a la receta elegida en "AGRUPACIÓN") **Para regar distintas agrupaciones con la misma receta es necesario que éstas agrupaciones tengan características hidráulicas iguales.** Presión, Caudal, etc...


Las agrupaciones se irán regando según el orden introducido

Si hay más de un riego al día configurar Reposo Mínimo

MODO SIMPLIFICADO DE PROGRAMACIÓN DE RIEGOS

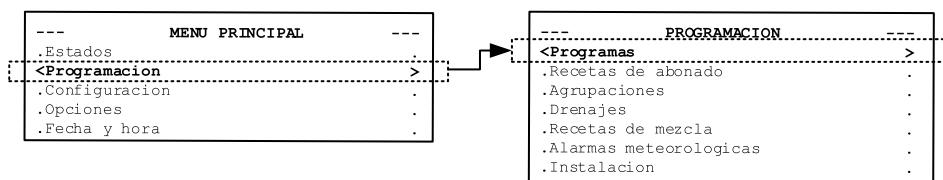

1º CONFIGURAR ÚNICAMENTE LOS PROGRAMAS

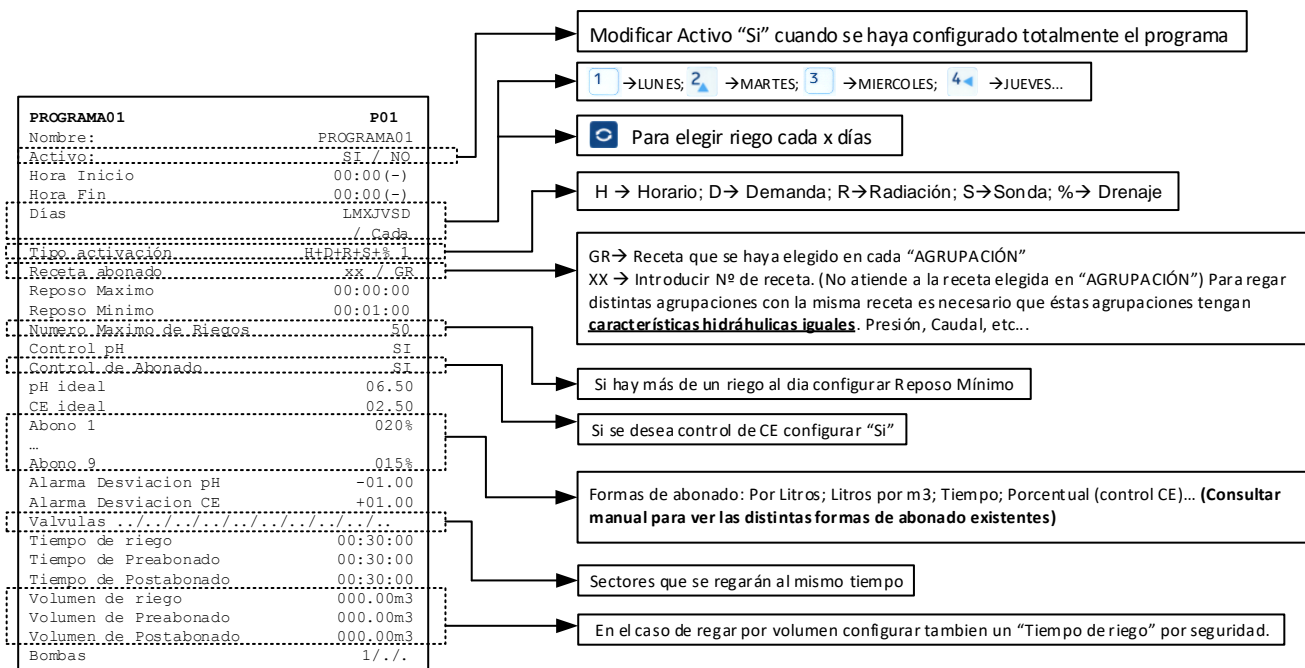

CARACTERÍSTICAS DEL MODO SIMPLIFICADO

- Solo se dispone de 20 PROGRAMAS.
- Solo se dispone de 20 AGRUPACIONES.
- En el MODO NORMAL se pueden regar distintas agrupaciones con el mismo programa, esta característica no es posible en el MODO SIMPLE ya que la AGRUPACIÓN 1 va asociada al PROGRAMA 1 y así sucesivamente.
- Pida a su instalador que modifique la configuración si desea cambiar de un modo a otro.